

## 阿蘇山の火山活動解説資料（令和6年8月）

福岡管区气象台

地域火山監視・警報センター

阿蘇山では、火山活動は低下した状態で推移しています。

火山性微動の振幅は小さな状態で経過しています。また、火山ガス（二酸化硫黄）の1日あたりの放出量は少ない状態で経過しています。

GNSS 連続観測では、2023 年 12 月頃から深部にマグマだまりがあると考えられている草千里を挟む基線において伸びの傾向が認められていましたが、1月下旬以降は停滞しています。

火口内では、土砂や火山灰が噴出する可能性があります。また、火口付近では火山ガスに注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

### ○ 活動概況

#### ・噴煙など表面現象の状況（図1、図2、図3-①⑥⑦）

中岳第一火口では、白色の噴煙が最高で火口縁上900m（7月：500m）まで上がりました。阿蘇火山博物館の提供による火口カメラAの映像では、10日及び11日に南側火口壁で赤熱を確認しました。火映は7月4日以降観測されませんでした。

8月に実施した現地調査では、中岳第一火口内に乳緑色の湯だまりを確認しました。湯だまり量は約7割と前月（7月：約7割）と同程度でした。湯だまり内に噴湯を確認しました。土砂噴出は認められませんでした。赤外熱映像装置による観測では、湯だまりの最高温度は69～71℃と前月（7月：63～64℃）と同程度でした。南側火口壁の最高温度は421～506℃（7月：472～493℃）でした。南側火口壁では2023年12月から地熱域の拡大と最高温度の上昇が認められていましたが、5月以降、最高温度は低下傾向がみられます。

#### ・地震や微動の発生状況（図3-②～④、図4）

火山性微動の振幅は小さな状態で経過しています。火山性地震の月回数は98回（7月：45回）、孤立型微動は89回（7月：133回）でともに少ない状態でした。

求まった火山性地震の震源は、中岳火口付近のごく浅いところでした。

#### ・火山ガスの状況（図3-⑤）

火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、1日あたり600～800トン（7月：500～1,200トン）と少ない状態で経過しています。

---

この火山活動解説資料は気象庁ホームページでも閲覧することができます。

[https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/monthly\\_v-act\\_doc/monthly\\_vact.php](https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php)

次回の火山活動解説資料（令和6年9月分）は令和6年10月8日に発表する予定です。

資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国土地理院、京都大学、九州大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び阿蘇火山博物館のデータも利用して作成しています。

資料の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図 50mメッシュ（標高）』『電子地形図（タイル）』を使用しています。

・地殻変動の状況（図5、図6）

GNSS 連続観測では、2023 年 12 月頃から深部にマグマだまりがあると考えられている草千里を挟む基線において伸びの傾向が認められていましたが、1 月下旬以降は停滞しています。



図 1-1 阿蘇山 中岳第一火口の噴煙の状況（8 月 6 日、草千里監視カメラで観測）

白色の噴煙が最高で火口縁上 900m（7 月：500m）まで上がりました。火映は 7 月 4 日以降観測されませんでした。



図 1-2 阿蘇山 中岳第一火口南側火口壁の赤熱の状況  
（8 月 10 日、阿蘇火山博物館の提供による火口カメラ A で観測）

10 日及び 11 日に南側火口壁で赤熱を確認しました。

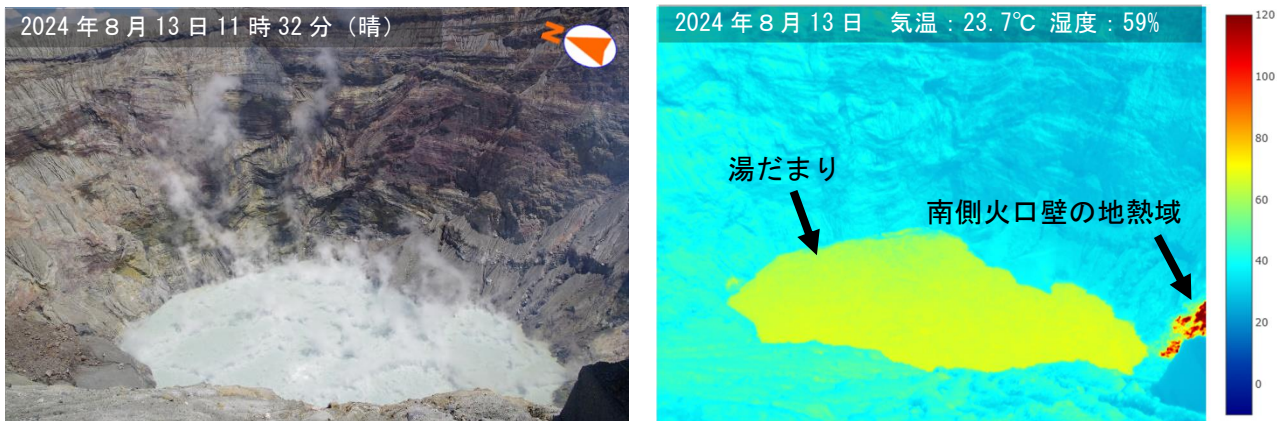


図 2-1 阿蘇山 中岳第一火口底の状況（8月13日、火口南西側観測定点から撮影）

- ・ 8月に実施した現地調査では、中岳第一火口内に乳緑色の湯だまりを確認しました。湯だまり量は約7割と、前月（7月：約7割）と同程度でした。
- ・ 湯だまり内に噴湯を確認しました。土砂噴出は認められませんでした。
- ・ 赤外熱映像装置による観測では、湯だまりの最高温度は 69～71℃と前月（7月：63～64℃）と同程度でした。

※赤外熱映像装置で撮影した画像は、11時31分～36分の複数の画像を合成し、噴煙の影響を軽減しています。

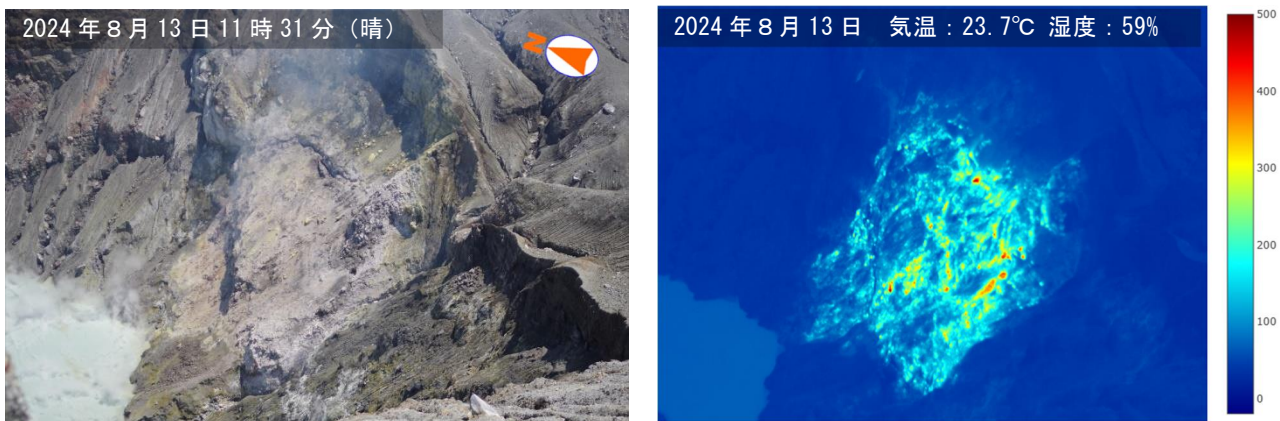


図 2-2 阿蘇山 中岳第一火口 南側火口壁の状況（8月13日、火口南西側観測定点から撮影）

8月に実施した現地調査では、赤外熱映像装置による観測で、南側火口壁の最高温度は 421～506℃（7月：472～493℃）でした。南側火口壁では2023年12月から地熱域の拡大と最高温度の上昇が認められていましたが、5月以降、最高温度は低下傾向がみられます。

※赤外熱映像装置で撮影した画像は、11時51分～56分の複数の画像を合成し、噴煙の影響を軽減しています。



図 2-3 阿蘇山 現地調査観測位置図（観測位置及び撮影方向）

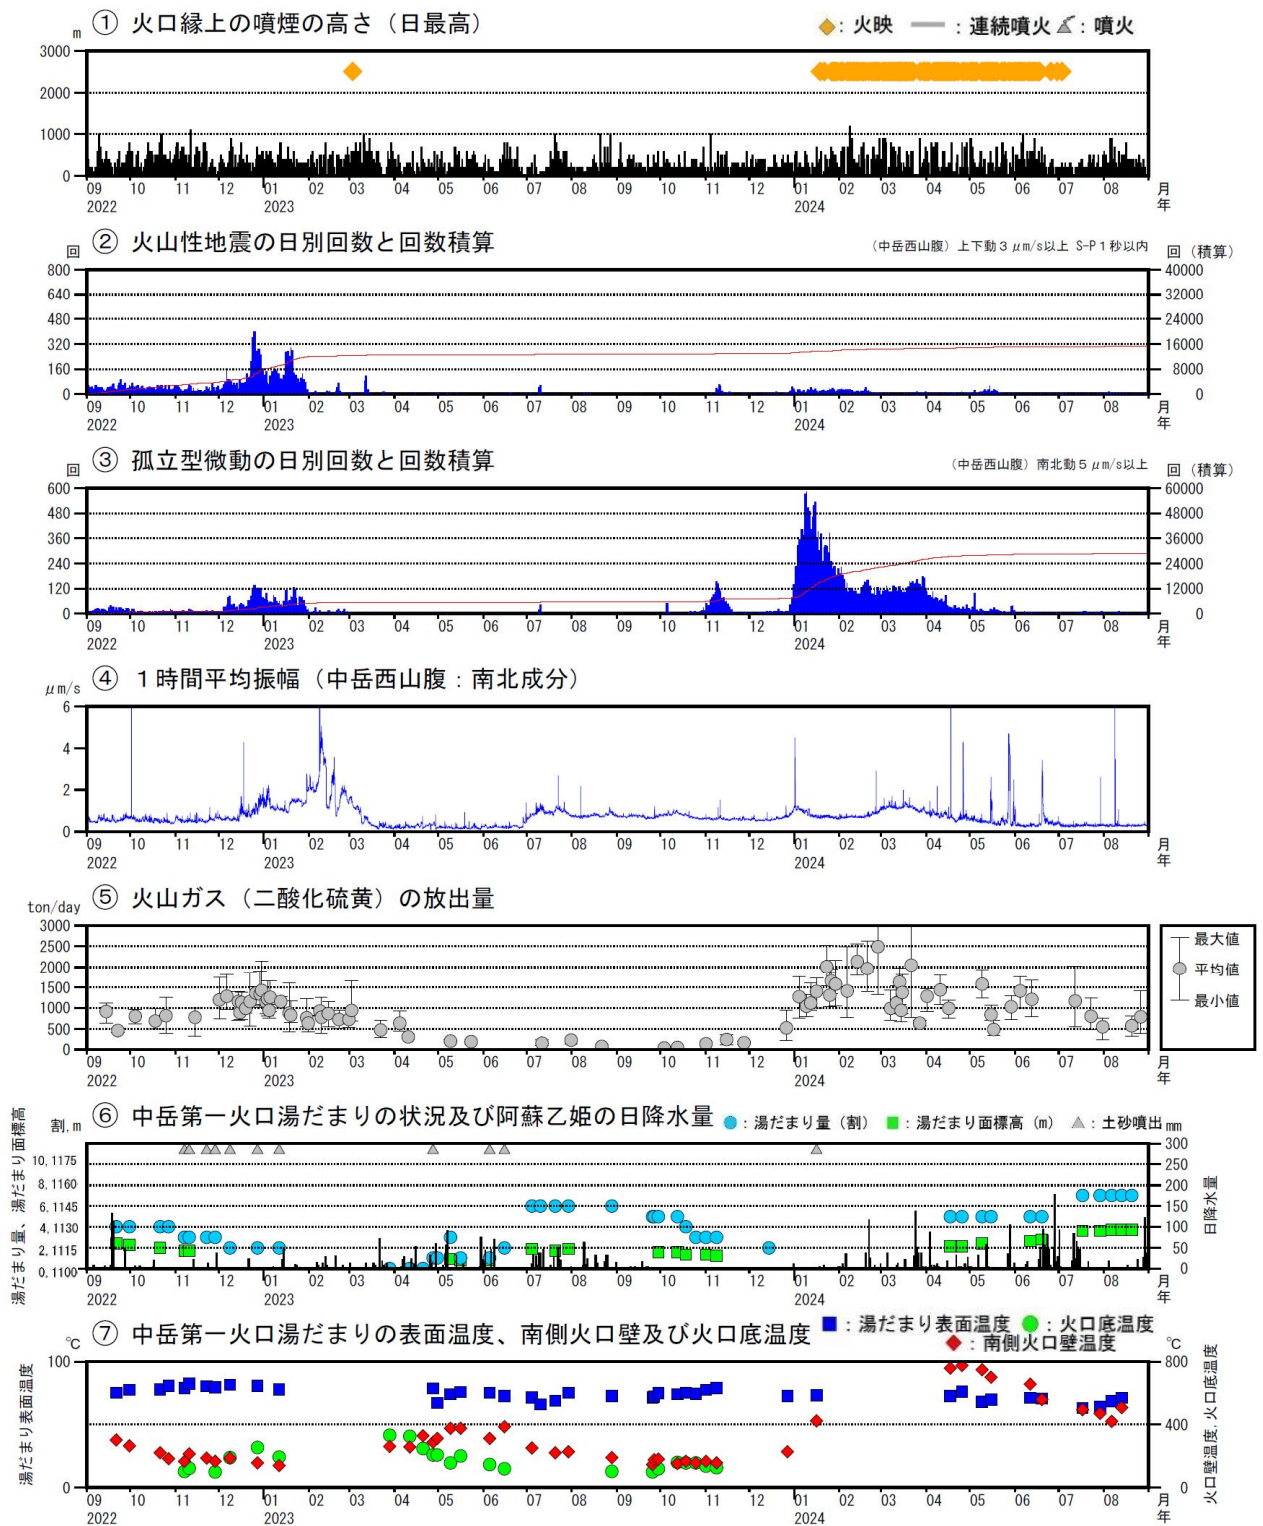


図3 （前ページ）阿蘇山 火山活動経過図（2022年9月～2024年8月）

## &lt; 8月の状況 &gt;

- ・中岳第一火口では、白色の噴煙が最高で火口縁上900m（7月：500m）まで上がりました。
- ・10日及び11日に阿蘇火山博物館の提供による火口カメラAの映像で、南側火口壁で赤熱を確認しました。火映は7月4日以降観測されませんでした。
- ・火山性地震の月回数は98回（7月：45回）、孤立型微動は89回（7月：133回）でともに少ない状態でした。
- ・火山性微動の振幅は小さな状態で経過しています。
- ・火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、1日あたり600～800トン（7月：500～1,200トン）と少ない状態で経過しています。
- ・8月に実施した現地調査では、中岳第一火口内に乳緑色の湯だまりを確認しました。湯だまり量は約7割と前月（7月：約7割）と同程度でした。

②と③の赤線は回数の積算を示しています。⑤～⑦は現地調査の結果を示しています。

⑥の湯だまり量は、火口縁からの観測で確認した割合です。

⑦は赤外熱映像装置で計測しています。火口底温度は湯だまり表面と南側火口壁を除く火口内の温度を示しています。

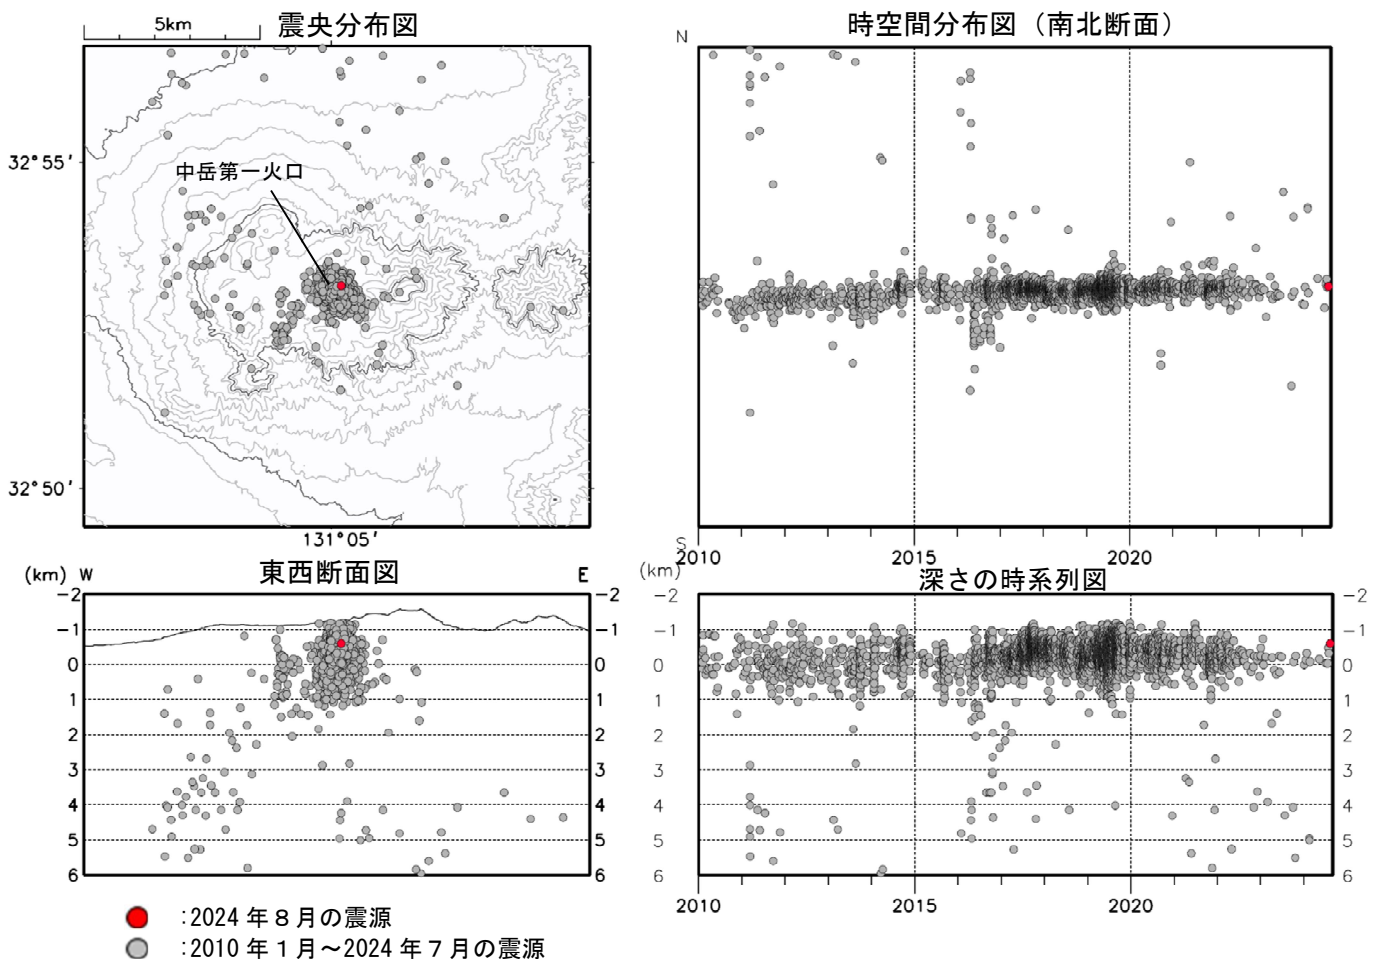


図4 阿蘇山 火山性地震の震源分布

## &lt; 8月の状況 &gt;

求まった火山性地震の震源は、中岳火口付近のごく浅いところでした。

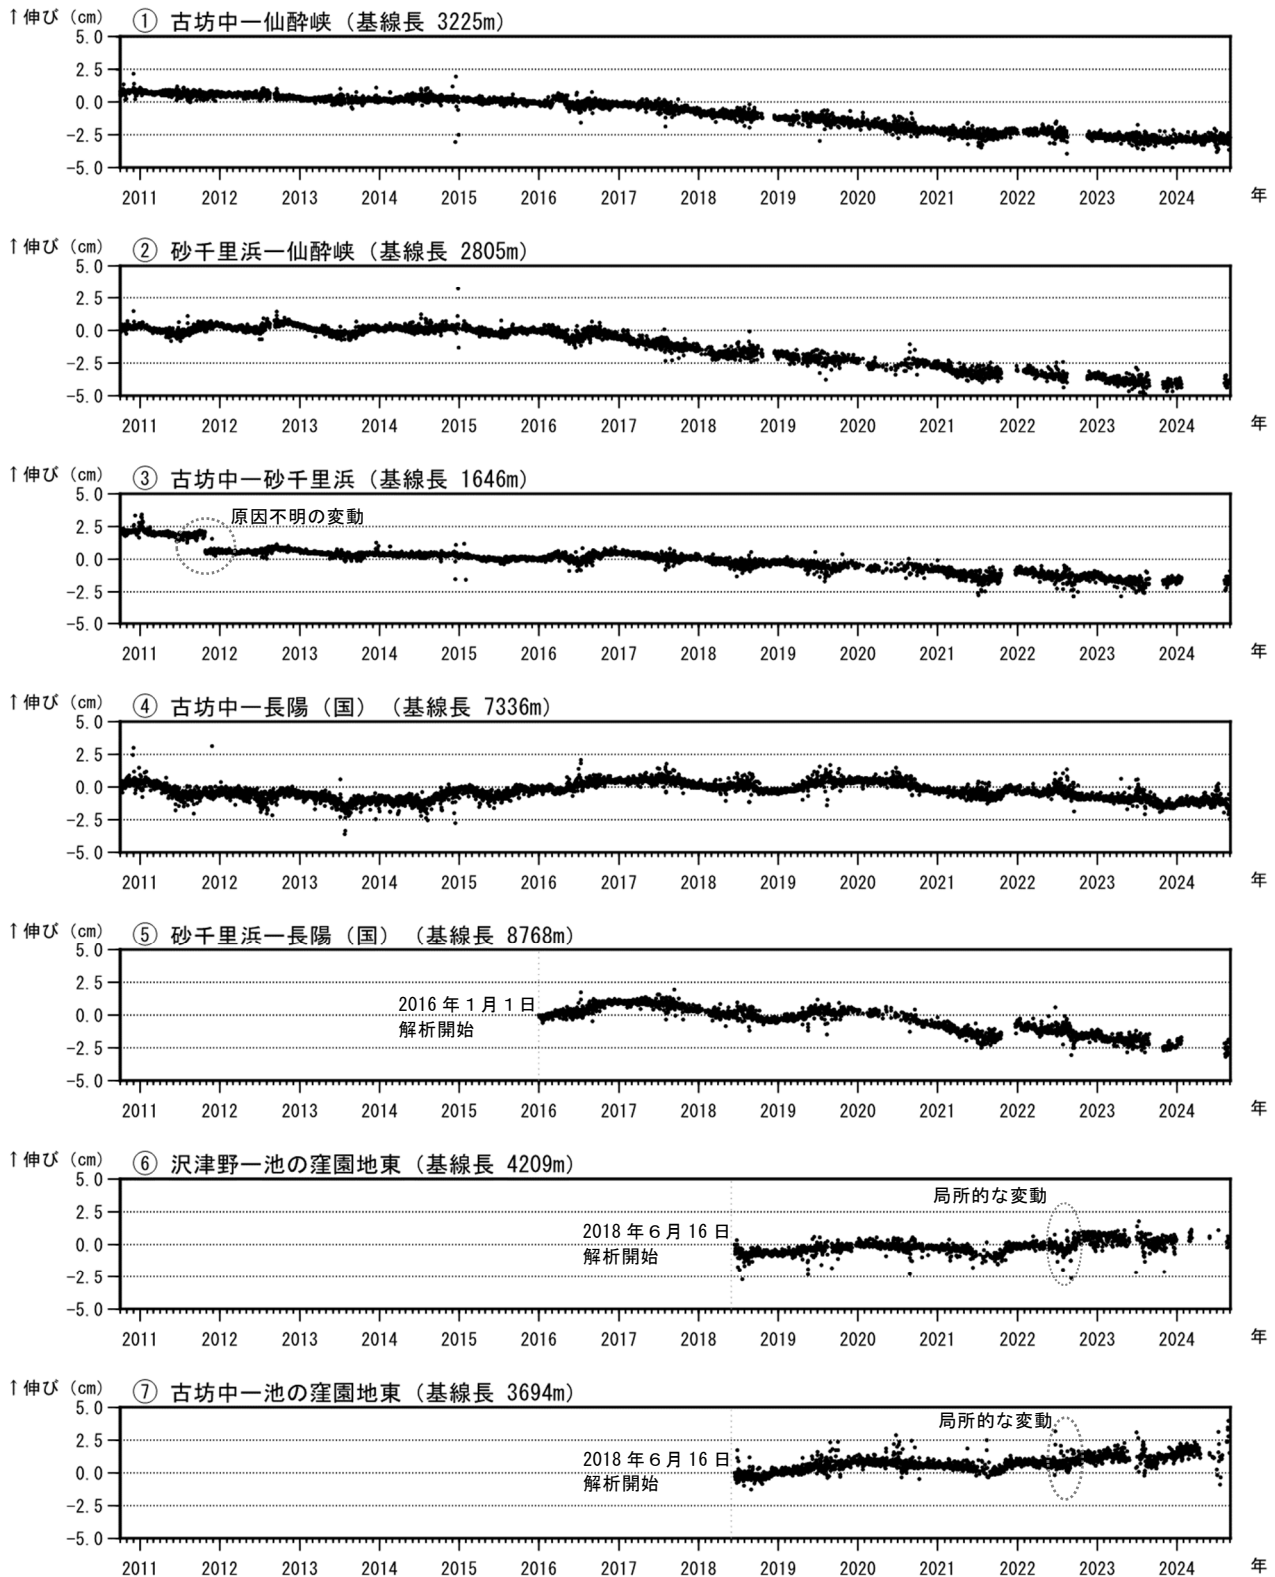


図5 阿蘇山 GNSS 連続観測による基線長変化（2010年10月～2024年8月）

GNSS 連続観測では、2023年12月頃から深部にマグマだまりがあると考えられている草千里を挟む基線において伸びの傾向が認められていましたが、1月下旬以降は停滞しています。

これらの基線は図6の①～⑦に対応しています。基線の空白部分は欠測を示しています。

2016年4月16日以降の基線長は、平成28年（2016年）熊本地震の影響による変動が大きかったため、この地震に伴うステップを補正しています。

2016年1月以降のデータについては、解析方法を変更しています。

（国）：国土地理院

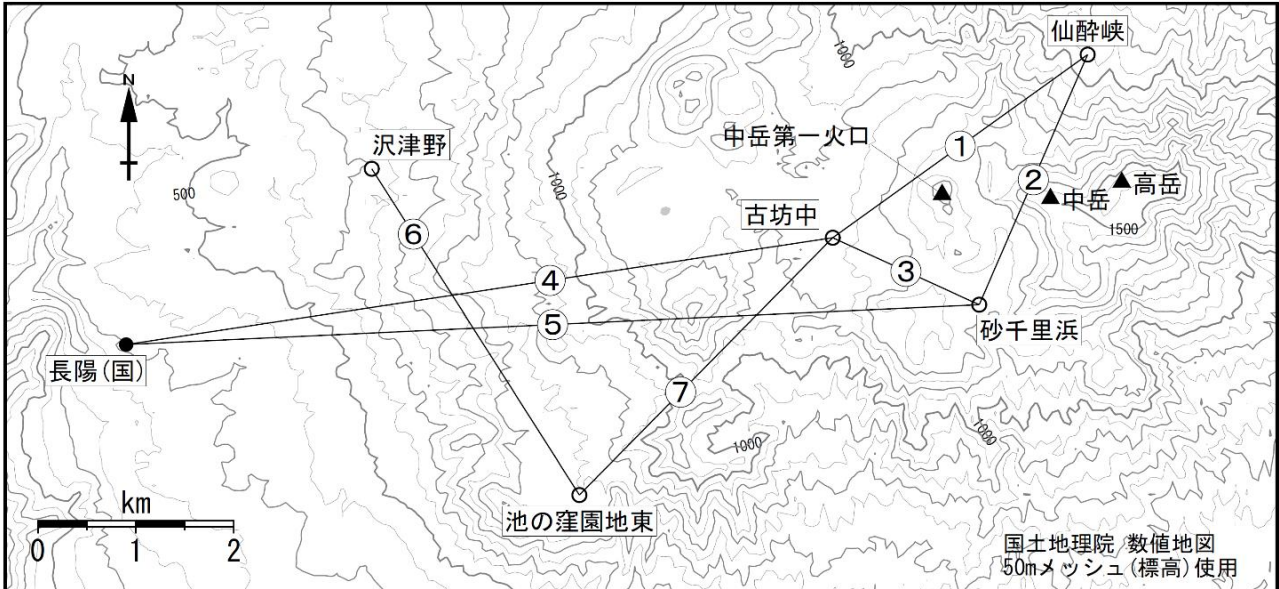


図6 阿蘇山 GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
 （国）：国土地理院

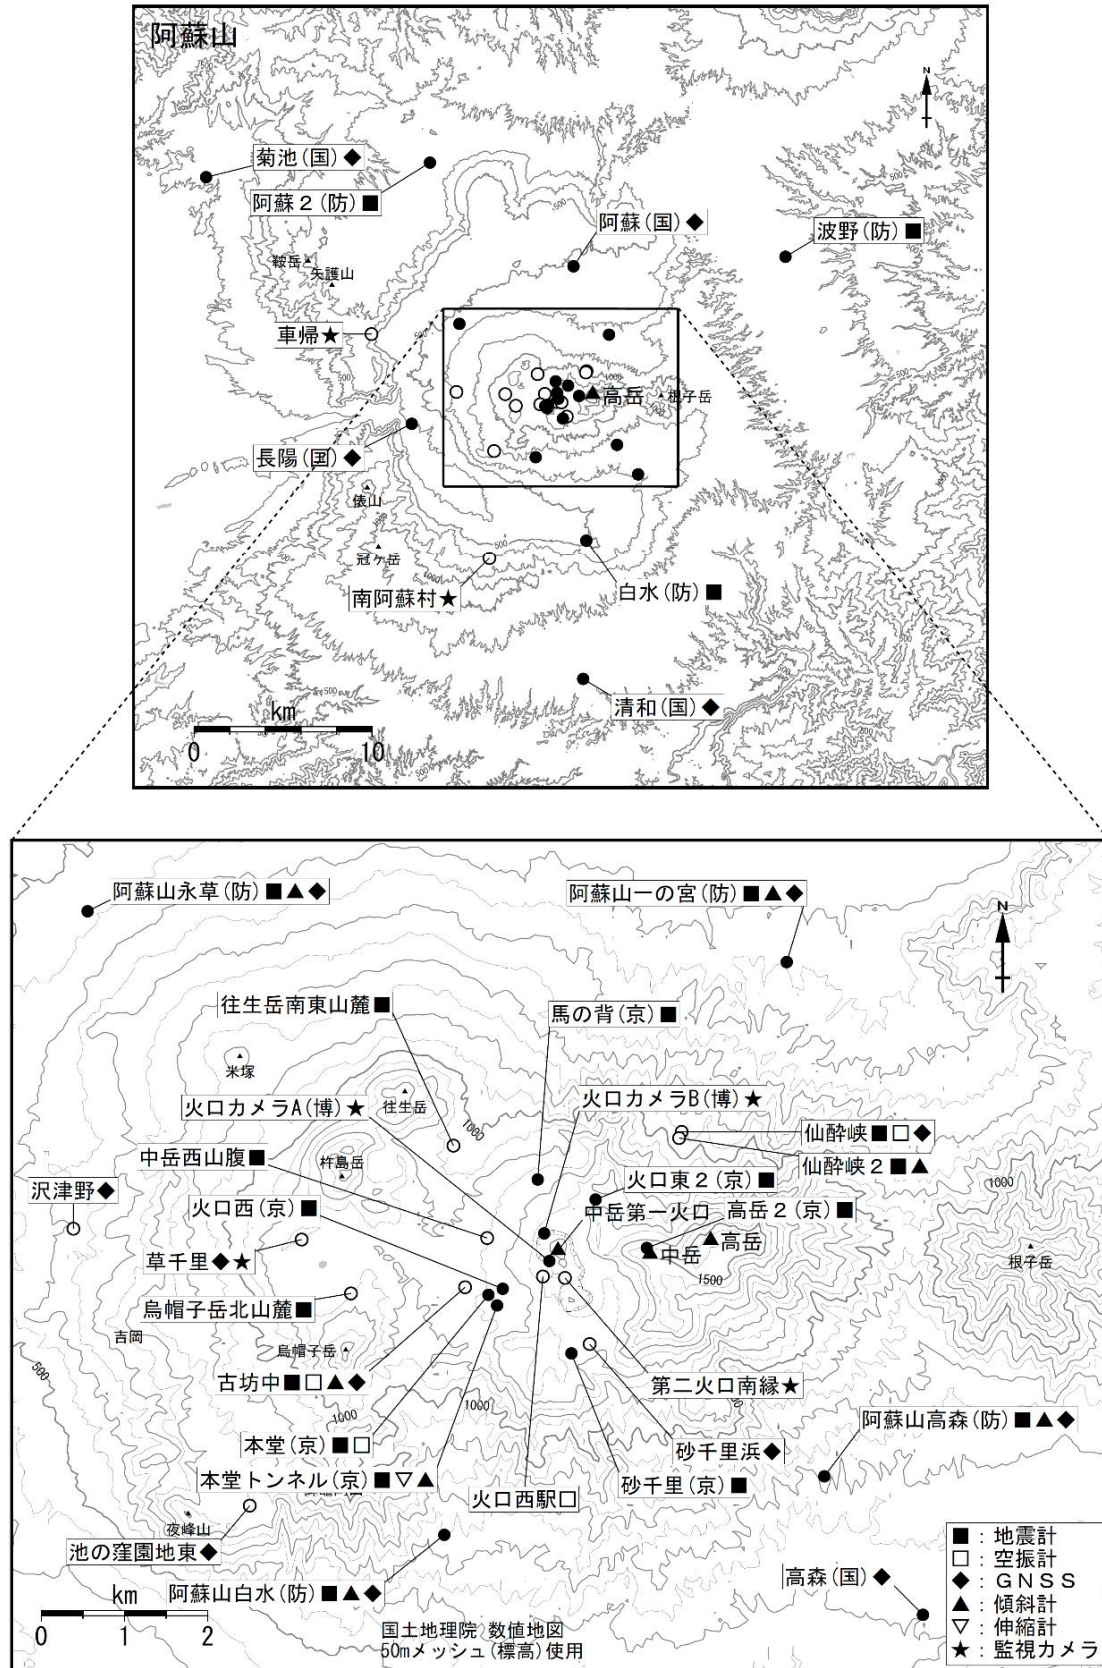


図7 阿蘇山 観測点配置図

小さな白丸(○)は気象庁、小さな黒丸(●)は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
(京)：京都大学、(防)：防災科学技術研究所、(博)：阿蘇火山博物館、(国)：国土地理院